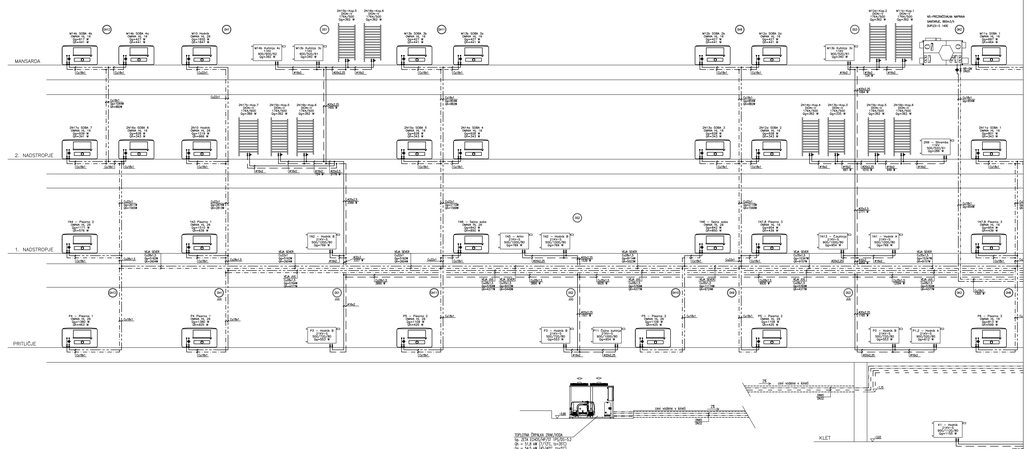
MANSARDA
2. NADSTROPJE
1. NADSTROPJE
PRITLIČJE
KLET
VO-PREZRAČEVALNI NAPRAVI
DEPARS, 3000m3/h
SUPLOV-1 1400
TOPLOTNA ČRPALKA TRAFOTOR
TR - TOP CONTINENTAL TRIPLEX 12
Qk = 12,8 kW (7/35), t=50°C
Qk = 9,4 kW (2/35), t=50°C
Qh (A/W) 17kW/380V/50 Hz
n=1350p, Pn=2,1kW In=4,05/50Hz
Imax=5(A)kg.=14(A)
LEGENDA:
RADIATORSKO OGREVANJE
KONVEKTORSKO OGR./HLAJ.
OGREVANJE KLIMATOV
varen
ENERGETSKA IN PROJEKTNA DRUŽBA
DRUŽBA ZA INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN ENERGETIKO d.o.o.
MARIBOR
NAZIV: MKC – UPRAVNA STAVBA
Ljubljanska ulica 4, MB
NAZIV: M.LUBEJ.cu-6l.k
TEMA: SHEMA DVIŽNIH VODOV
T.del
DATUM: AVGUST 2009
Št. NAČRTA: 51/2-4-1075/09
ŠT. IZ.: D-7

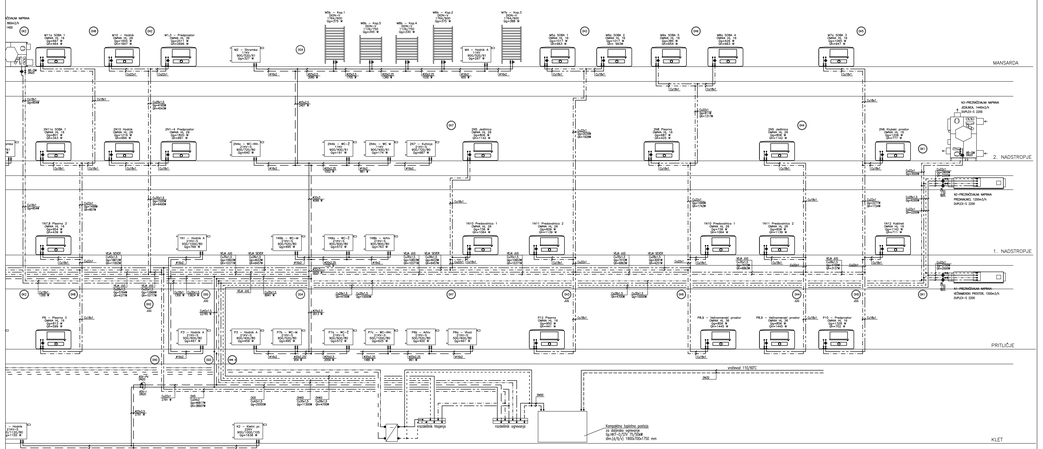
MANSARDA
2. NADSTROPJE
1. NADSTROPJE
PRITLIČJE
KLET
VO-PREZRAČEVALNI NAPRAVI
DEPARS, 3000m3/h
SUPLOV-1 1400
VO-PREZRAČEVALNI NAPRAVI
TROPAROL 1000m3/h
SUPLOV-1 1200
VO-PREZRAČEVALNI NAPRAVI
KOMBINIRAN PROTOR, 1500m3/h
SUPLOV-1 2200
vodovod 110/80°C
toplotna postaja
LEGENDA:
RADIATORSKO OGREVANJE
KONVEKTORSKO OGR./HLAJ.
OGREVANJE KLIMATOV
HLAJENJE KLIMATOV
HLAJENJE PRIMAR
VROČEVOD 110/80°C
varen
ENERGETSKA IN PROJEKTNA DRUŽBA
DRUŽBA ZA INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN ENERGETIKO d.o.o.
MARIBOR
NAZIV: MKC – UPRAVNA STAVBA
Ljubljanska ulica 4, MB
NAZIV: M.LUBEJ.cu-6l.k
TEMA: SHEMA DVIŽNIH VODOV
Z.del
DATUM: AVGUST 2009
Št. NAČRTA: 51/2-4-1075/09
ŠT. IZ.: D-8