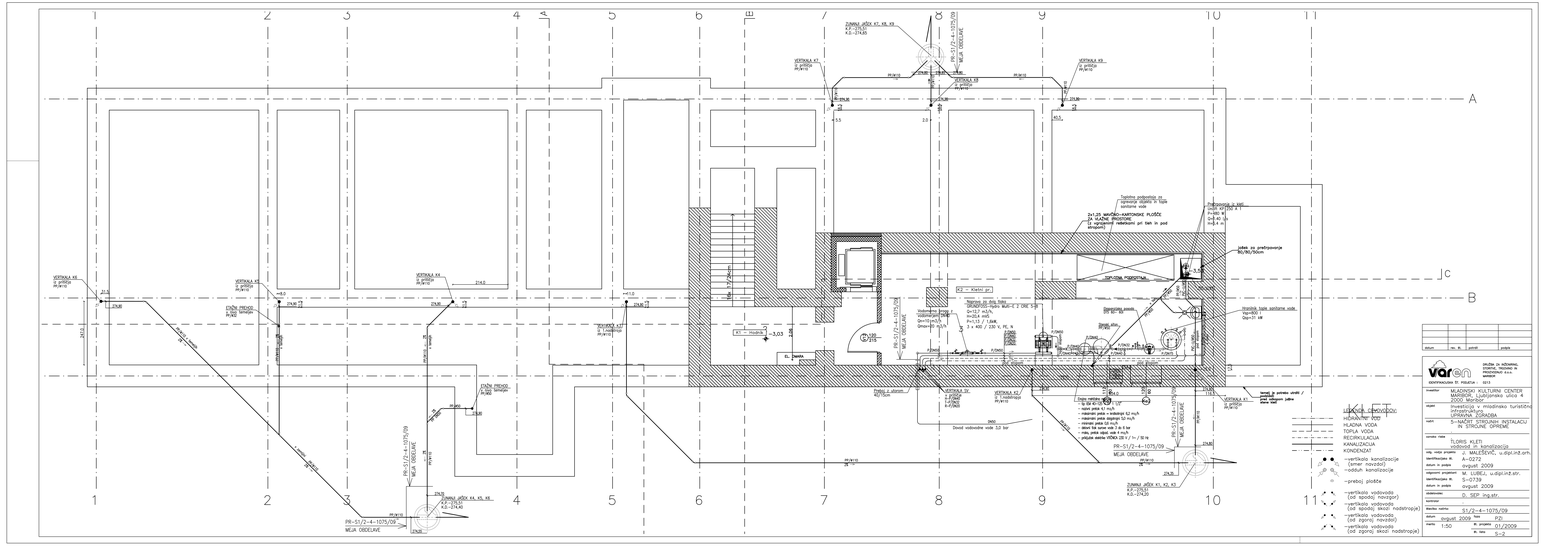
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
B
C
ZUNANJI JAŠČIK K1, K8, K9
K2=274,50
K3=274,50
PR-51/2-4-1075/09
MEJA OBDELAVE
VERTIKALA K7
iz gradbe
PK:W10
VERTIKALA K3
iz gradbe
PK:W10
VERTIKALA K4
iz gradbe
PK:W10
VERTIKALA K5
iz gradbe
PK:W10
VERTIKALA K6
iz gradbe
PK:W10
STAČNA PREKOP.
PL:W10
STAČNA PREKOP.
PL:W10
PREKOPAVANJE
iz I. faze
PK:W10
PREKOPAVANJE
iz I. faze
PK:W10
PREKOPAVANJE
iz I. faze
PK:W10
STAČNA PREKOP.
PL:W10
STAČNA PREKOP.
PL:W10
ZUNANJI JAŠČIK K4, K5, K6
K2=274,40
PR-51/2-4-1075/09
MEJA OBDELAVE
Tipalna podpornica za montažno-demontažno tipalo toplotne vode
2x1.25 MAVČNO-KARTONSKE PLOŠČE
in KLJUČNE BRODNICE
(2 ogrevalni radiatorji pri tleh in pod
Podpornica z ogr. radiatorjem
K=450 W
L=1.000 m
H=0.45 m
Jeklena zv. predpasnika 90/80/50cm
SPECIALNA MONTAŽA
Montažna tipa toplotne vode.
Qn=31 kW
Qn=31 kW
Montaž. tipa toplotne vode.
Qn=31 kW
Qn=31 kW
Toplotna postaja
Nazivna moč 60kW
Nazivni pretok 1,5 l/s
Q=12 m3/h
H=25 m vst.
P=1,13 / 1,5kW
3 x 400 / 230 V, PE, N
Ogrevalna enota
Qn 60 kW
Hladilna enota
Qn=10 kW
Qnom=8 m3/h
Hladilna enota 2
Qn=10 kW
Qnom=8 m3/h
Dovod vodovodne vode 3,0 bar
Dovod vodovodne vode 3,0 bar
Dovod vodovodne vode 3,0 bar